



Conexões para Água Fria		
Quantidade	Descrição	
3	Joelho 45º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
10	Joelho 90º Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
2	Tê Soldável 25mm, PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	

	Tubos Rigidos	
Comprimento	Descrição	Diâmetro
Tubo Soldável	Marrom	•
60,30	Tubo Soldável Marrom	25,00 mm
Tubo Série Nor	mal	
30,65	Tubo Série Normal	40,00 mm
39,78	Tubo Série Normal	50,00 mm
78,38	Tubo Série Normal	100,00 mm



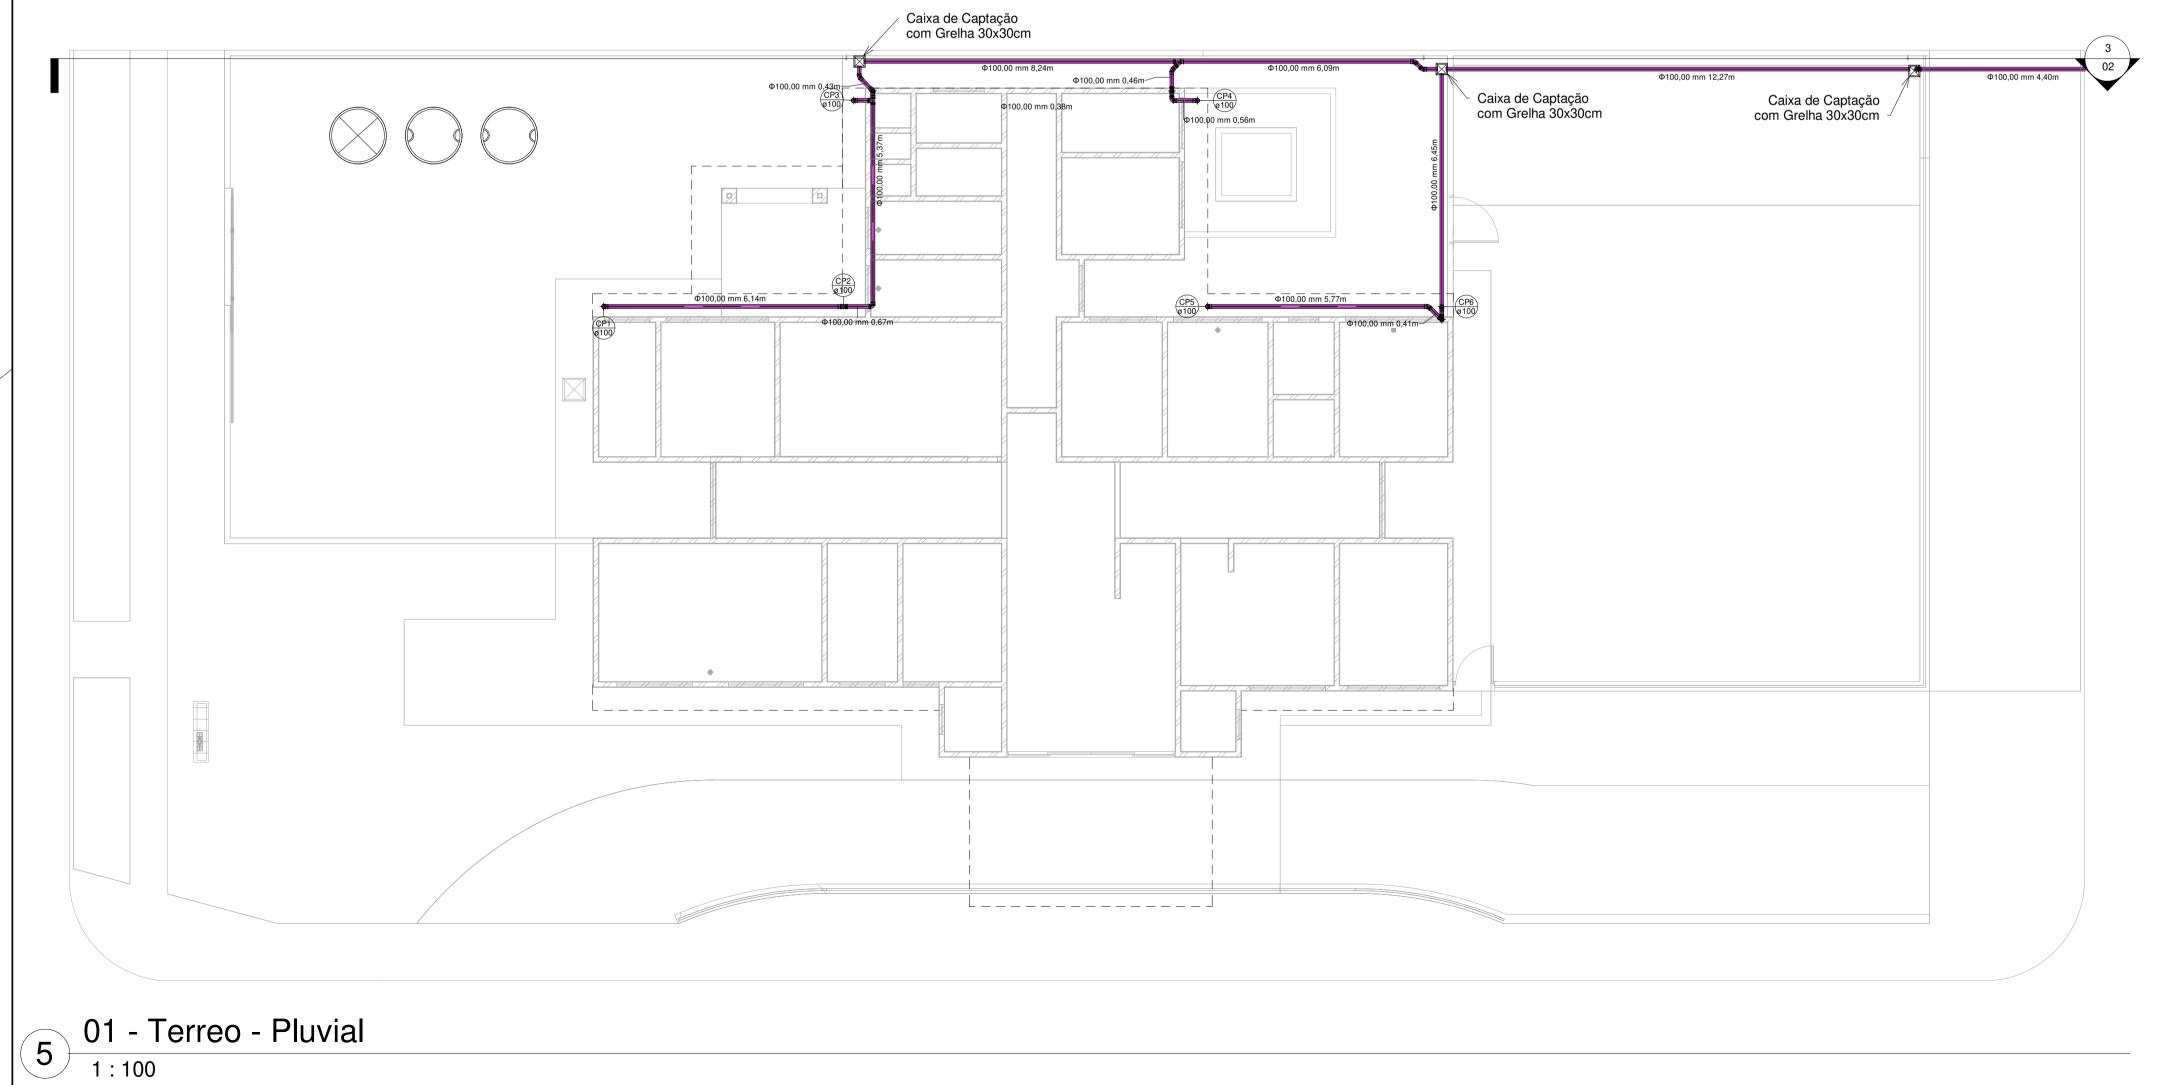

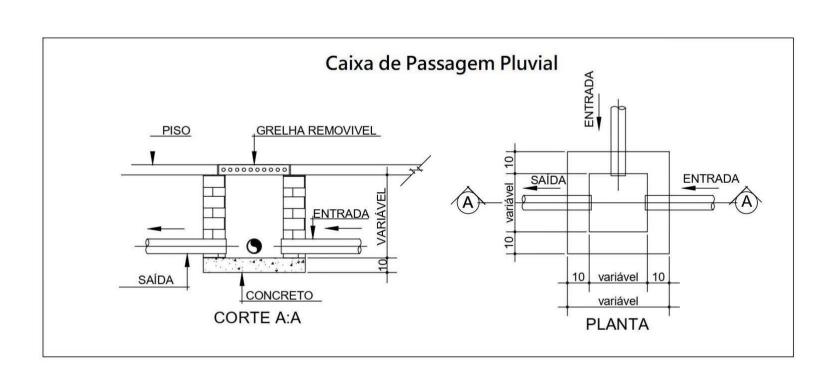

Detalhe Caixa de Passagem

OBS:
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS;
- AS LEGENDAS Ve SÃO TUBOS DE VENTILAÇÃO;
- AS LEGENDAS CP SÃO TUBOS DE COLETA PLUVIAL;
- AS TUBULAÇÕES DE SISTEMA SANITÁRIO SEM INCLINAÇÃO DESCRITAS POSSUEM INCLINAÇÃO PADRÃO DE 1,0%;



REFORMA:

TÍTULO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ALTOS DO BARREIRÃO) - VICENTINA / MS PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ContratanteAutoria de projeto PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA AVENIDA PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA CNPJ 24.644.502/0001-13 CREA-MS 10.921 Viviane Lucia Domingos Ferreir Ferraz Arquiteta e Urbanista CAU A2683555 Conteúdo rolongamento da "Rua Elias Marcelino",

REV.00

LAYOUT PLANTA HIDRAULICA E PLUVIAL

SETEMBRO/2023

esquina com a "Rua Projetada A", S/n — Lote 14, Quadra 05 / Bairro Altos do CIDADE / ESTADO: VICENTINA — MS

INDIC ADAS

01/02